

۱- در منطقه شهری با نوفه متوسط برای اتاق بستری بیمارستان، حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته برای جداره بیرونی مشرف به خیابان (دیوار و پنجره) چند دسی بل است؟

35 (۱) 40 (۲) 30 (۳) 45 (۴)

موقعیت جداکننده	نوع جداکننده	حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (R_w) / حداقل درجه تراگیسیل صدا (STC) بر حسب دسی بل
پوسته خارجی فضاهای بسته عمومی	ساده	۴۰
	مرکب	۳۵
پوسته خارجی اتاق های بخش بستری، مراقبت های ویژه، جراحی، فضاهای تشخیصی، درمانگاه های تخصصی و اورژانس	ساده	۴۵
	مرکب	۴۰

۳۵۲ شرح درس انت باران نوا

https://t.me/Bayat_Academy

با آرزوی موفقیت برای همه مهندسين گرامی، به استحضار می رساند این نسخه در زمان کوتاه و بر اساس تصویری با کیفیت پایین از سوالات تهیه گردیده است، لذا امکان خطا وجود دارد.

۲- در یک اتاق مهمان هتل، مقادیر اندازه گیری شده نوفه دستگاه تهویه چنین است:

f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
L (dB)	44	40	32	28	29	27

نوفه دستگاه مذکور در کدام فرکانس ها بیش از حد مجاز است؟

- (۱) فرکانس 125 Hz و فرکانس 250 Hz
- (۲) فرکانس 2000 Hz و فرکانس 4000 Hz
- (۳) فرکانس 500 Hz و فرکانس 1000 Hz
- (۴) در تمامی فرکانس ها

لازم به ذکر است در این مقررات برای تراز نوفه زمینه مجاز در هتل ها، رعایت مقدار حداکثر L_{Aeq} (۳۰) اجباری است و شاخص PNC به عنوان توصیه مطرح می شود.

https://t.me/Bayat_Academy

جدول ۱۸-۲-۳-۱: تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی هتل ها^۱

نوع فضا	حداکثر تراز معادل صدا، L_{Aeq} (۳۰) بر حسب دسی بل	حداکثر برسنج نوفه ترجیحی، PNC بر حسب دسی بل
اتاق مهمان	۳۵	۳۰
سالن انتظار (لابی)، راهرو	۴۰	۳۵

جدول ۱۸-۱-۱-۱: مقادیر تراز صدای مربوط به نمودارهای برسنج ترجیحی نوفه، L_{Aeq}

شماره نمودارهای PNC	ترازهای فشار صدا، بر حسب دسی بل								
	بسامدهای مرکزی بندهای یک هنگامی، بر حسب هرتز								
	۳۱٫۵	۶۳	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰
PNC - 15	۵۸	۴۳	۳۵	۲۸	۲۱	۱۵	۱۰	۸	۸
PNC - 20	۵۹	۴۶	۳۹	۳۲	۲۶	۲۰	۱۵	۱۳	۱۳
PNC - 25	۶۰	۴۹	۴۳	۳۷	۳۱	۲۵	۲۰	۱۸	۱۸
PNC - 30	۶۱	۵۲	۴۶	۴۱	۳۵	۳۰	۲۵	۲۳	۲۳

f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
L (dB)	44	40	32	28	29	27

پاسخ: نزدیک به ۲ برابر پس صفت ۱۳ و ۲۹ صفت ۱۸
صفت ۳۵۱ شرح در زیر انت است تمام

۳- ساختمان مسجد با مساحت فضای کنترل شده $500m^2$ در شهر بیجار در کدام گروه طبق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان قرار می گیرد؟

- (۱) گروه ۴ (۲) گروه ۲ (۳) گروه ۱ (۴) گروه ۳

پاسخ: نزدیک به ۲ برابر پس صفت ۷۲-۸۱ و ۱۳ صفت ۱۹

۴- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

(۱) حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک فضاها را کنترل شده در ساختمان های گروه ۲ از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی، که بیش از ۱۰۰ سانتی متر بالاتر از محوطه قرار دارد، در صورتی که عایقکاری سراسری باشد $0.3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ تعیین شده است.

(۲) در روش تجویزی برای طراحی عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان و مطابق مجموعه راه حل های فنی ب-۲، باید جدارهای نورگذر ساختمان به لحاظ مشخصات حرارتی از انواع برتر باشند.

(۳) در روش کارکردی برای طراحی عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان باید ضریب انتقال حرارت طرح بزرگتر از ضریب انتقال حرارت مرجع باشد.

(۴) اگر ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل نشده و خارج افزایش یابد، ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده نیز افزایش می یابد.

$$\tau = \frac{\sum A_e U_e}{\sum A_e U_e + \sum A_i U_i}$$

τ : ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده

$[\text{m}^2]$

A_e : مساحت خالص جدار بین فضای کنترل نشده و خارج

$[\text{W/m}^2 \text{K}]$

U_e : ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل نشده و خارج

$[\text{m}^2]$

A_i : مساحت خالص جدار بین فضای کنترل نشده و فضای کنترل شده

$[\text{W/m}^2 \text{K}]$

U_i : ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل نشده و فضای کنترل شده

باسم: دکتر محمد علی: دبیران فدرال محله ۳۰ محله ۱۸

محله ۳۷۰ کتاب شرح و درس معماری استادار نوادر

۵- در یک فرهنگسرای محلی با زیربنای 2300 مترمربع، در صورتی که از آبگرمکن مخزن دار بدون پمپ برای تامین آب گرم مصرفی استفاده شود، آیا نیاز به محبوس کننده حرارتی است؟ و آیا پمپ برگشت آب گرم مصرفی باید همیشه روشن باشد؟

(۲) خیر - خیر

(۴) بلی - بلی

(۱) بلی - خیر

(۳) خیر - بلی

ج) در ساختمان های عمومی با زیربنای بیش از ۲۰۰۰ مترمربع، در آب گرم کن های مخزن دار بدون پمپ، استفاده از محبوس کننده حرارت الزامی است. کاربرد محبوس کننده در دیگر ساختمان ها نیز توصیه می شود.

و) استفاده از کنترلر خودکار برای خاموش کردن پمپ آب گرم برگشتی، در زمانی که پیش بینی شده به آب گرم نیازی نیست، الزامی است.

پاسخ نهایی یک درس مهر ۹۹ بحث ۱۹

مهر ۹۷۹ تب شرح مدرس معماری انتشارات نوادر

۶- اگر نسبت جرم مؤثر یک ساختمان به سطح زیربنای مفید آن ۱۳۲ کیلوگرم در مترمربع باشد، این ساختمان در چه گروه اینرسی حرارتی قرار می گیرد؟
(۱) اطلاعات داده شده برای پاسخ به این سوال کافی نیست.
(۲) متوسط

(۳) کم

(۴) زیاد

جدول ۸- گروه اینرسی حرارتی ساختمان، بر حسب جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید

گروه اینرسی	جرم سطحی مؤثر ساختمان، بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید $m_a \text{ (kg/m}^2\text{)}$
کم	کمتر از ۱۵۰
متوسط	مساوی یا بیش از ۱۵۰ و کمتر از ۴۰۰
زیاد	مساوی یا بیش از ۴۰۰

پاسخ: گزینه ۳ بداس صفحه ۹۵ هجست
صفحه ۳۷۸ شرح و درس معماری انتهای تواف

۷- درج کدام شناسه ها بر روی لوله های روکار انتقال سیالات در کارگاه ها اجباری است؟

(۱) نحوه تعمیر و حفاظت فیزیکی لوله

(۲) محتوی لوله - جهت جریان

(۳) نوع و استاندارد لوله - نحوه نگهداری از لوله

(۴) رنگ آمیزی اولویتی کنترل دوره ای

۲۰-۶-۴-۱-۱- مفهوم علامت

بر روی لوله های انتقال سیالات باید علائمی منطبق با محتوی لوله و جهت جریان آن (مشخص شده با پیکان) نصب شود. در صورتی که عامل خطر، دما یا فشار سیال باشد، مقدار آن نیز باید درج شود.

صفحه ۳۲۳ شرح و درس معماری انتهای تواف

۸- در یک ساختمان با سطح اشغال 200 مترمربع در هر طبقه، طبقات همکف و اول به کاربری تجاری (فروشگاه بزرگ) و طبقه دوم به کاربری رستوران (سالن اصلی) اختصاص دارد. مساحت کل فضای امن این ساختمان برای هر دو کاربری چند مترمربع است؟

(۱) 20 (۲) 100 (۳) 50 (۴) 80

جدول ۲۱-۲-۱- ظرفیت فضای امن بر اساس کاربری ساختمان

کاربری ساختمان	ظرفیت فضای امن
بیمارستان ها و مراکز درمانی	به ازای هر تخت، ۱ متر مربع
مسکونی	در هر واحد مسکونی به ازای هر فرد، ۱ متر مربع و حداقل ۶ مترمربع
هتل ها و مسافرخانه ها	به ازای هر تخت، ۱ متر مربع
مراکز اداری و تجاری	به ازای هر یک از کارکنان، ۱ متر مربع
فروشگاه های بزرگ	$\frac{1}{8}$ زیربنای فروشگاه
مسجد، حسینیه و مانند آن	۱۵ درصد زیربنای شبستان
اماکن عمومی (مانند سینما و رستوران)	۱۵ درصد زیربنای سالن اصلی
انبار و نمایشگاه	$\frac{1}{100}$ سطح کل زیربنا
مراکز آموزشی	به ازای هر دانش آموز، ۰/۲۵ مترمربع

$$50 \text{ m}^2 = \frac{1}{8} \times 400 \text{ m}^2$$

$$\frac{30 \text{ m}^2}{80 \text{ m}^2} = \frac{15}{100} \times 200 \text{ m}^2$$

مهر ۳۸۸ شرح و درس معماری انتهای آزمون

۹- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

- (۱) انحراف قوس جوشکاری در ترکیب جوش ایجاد تداخل می کند.
- (۲) موتور - مولدها با جریان ثابت، برای جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکتروود تنگستن مناسب نیستند.
- (۳) برای پر کردن درزهای ورق های ضخیم در موقعیت جوشکاری تخت باید از جریان یکسو استفاده کرد.
- (۴) از مزایای استفاده از ماشین های جوش با جریان یکسو در مقایسه با دیگر انواع ماشین ها قیمت پایین و کاهش در مصرف انرژی است.

۲-۶-۳ ماشین های جوشکاری جریان متناوب (A.C) - مبدل های جریان متناوب (ترانس ها)

خاصیت جریان متناوب این است که در هر $\frac{1}{100}$ ثانیه جهت آن عکس می شود. این تغییر فاز مداوم جریان، باعث کاهش میدان مغناطیسی جریان شده و در نتیجه از انحراف قوس می کاهد. انحراف قوس باعث یاشیدگی شده و در ترکیب جوش ایجاد تداخل می کند.

۵۲ راهنمای جوش

صفحه ۲۳۲ شرح درس معداری

۱۱- الزامات درجه مقاومت دیوارهای خارجی با ساختار نوع ۱ - الف و فاصله مجزاسازی حریق به میزان ۴ متر در یک ساختمان حاوی مواد منفجره، چند ساعت است؟

(۱) ۲:۳۰ ساعت (۲) ۳ ساعت (۳) ۱ ساعت (۴) ۲ ساعت

جدول ۳-۲-ب: الزامات درجه مقاومت دیوارهای خارجی در برابر آتش (ساعت) براساس فاصله مجزاسازی حریق (الف)

فاصله مجزاسازی حریق (متر)	نوع ساختار	گروه (خ)	گروه های (ص - ۱)، (ک) و (ن - ۱)	سایر تصرفها
کمتر از ۱/۵	همه	۳	۲	۱
برابر یا بیشتر از ۱/۵ و کمتر از ۳/۰	۱- الف	۳	۲	۱
	بقیه	۲	۱	۱
برابر یا بیشتر از ۳/۰ کمتر از ۹/۰ متر	۱- الف و ۱- ب	۲	۱	۱
	۲- ب و ۵- ب	۱	-	-
۹/۰ متر و بیش از آن	بقیه	۱	۱	۱
	همه	-	-	-

الف - دیوارهای خارجی برابر باید با الزامات مقاومت در برابر آتش جدول ۳-۲-ب-الف نیز مطابقت داشته باشند.

مهر ۳۹ بحث سوم

مهر ۳۹ شرح و درس معماری انتشارات نوآور

۱۲- برای ساختمانی که با مصالح بنایی مسلح اجرا می شود، در منطقه ای با خطر نسبی کم و ستون هایی به ابعاد 30×30 سانتی متر، مجموع سطح مقطع میلگردهای طولی در این ستون حداکثر چند سانتی متر مربع است؟

25 (۴)

46 (۳)

36 (۲)

45 (۱)

۸-۳-۷ ضوابط میلگردها در ستون و جرز

بایستی حداقل چهار میلگرد طولی، در هر گوشه ستون و جرز، مطابق با موارد زیر تعبیه شود:

- ۱- درصد میلگرد طولی در ستون ها و جرزها نبایستی کمتر از 0.5% درصد و بیشتر از 4% درصد باشد.

$$30 \times 30 \times \frac{4}{100} = 36$$

۳۹ بحث ۸

۲۴۲ شرح و درس معماری انشاعات نوادر

۱۳- حداقل مقدار سیمان در هر مترمکعب بتن مورد استفاده کلاف ها، در اجرای ساختمان های با مصالح بنایی چند کیلوگرم است؟

400 (۴)

350 (۳)

450 (۲)

250 (۱)

۸-۵-۵-۱۰ کلاف ها

۸-۵-۵-۱۰-۱ کلاف بندی افقی

الف) محل های تعبیه و مشخصات کلاف های افقی

در کلیه دیوارهای باربر باید کلاف های افقی در تراز زیر دیوار و زیر سقف با رعایت ضوابط زیر، ساخته شود:

- ۱- در تراز زیر دیوار: این کلاف باید با بتن مسلح (با عیار سیمان حداقل ۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن) ساخته شود به طوری که عرض آن از عرض دیوار و یا ۲۵۰ میلی متر و ارتفاع آن

۵۴ بحث ۸

۲۴۹ شرح و درس معماری انشاعات نوادر

۱۴- کدام یک از گزینه های زیر در مورد عملکردهای قالب مورد استفاده در سازه های بتنی صحیح است ؟

(۱) خود ایستا باشد، جابه جایی میلگردها را در صورت لزوم میسر نماید، دارای اجزاء کنترل رطوبت و دما باشد.

(۲) در برابر نیروهای وارده به خوبی محاسبه شده باشد، بتن را در برابر صدمات مکانیکی حفظ نماید، قابلیت حفظ محل پیش بینی شده استقرار میلگردها را داشته باشد.

(۳) بتن را در برابر صدمات فیزیکی حفظ نماید، انعطاف لازم را در هنگام لرزاندن بتن داشته باشد و جابه جایی میلگردها را میسر نماید.

(۴) عایق مناسب در برابر سرما و گرمای محیط باشد، فقط از مصالح چندبار مصرف تولید شده باشد و خود ایستا باشد.

۹-۱۲-۱-۳ عملکردهای قالب

(۱) قالب باید بتن را در شکل مورد نظر در محدوده رواداری ها نگاه دارد، به سطح آن نمای دلخواه بدهد، و بارهای وارده را تا زمان سخت شدن و کسب مقاومت کافی تحمل کند.

(۲) قالب باید در برابر نیروهای وارده به خوبی محاسبه شده و ایمنی لازم را داشته باشد.

(۳) بتن را در برابر صدمات مکانیکی نیز حفظ کند.

(۴) از کم شدن رطوبت بتن و نشت شیره آن جلوگیری نماید.

(۵) عایقی مناسب در برابر سرما و گرمای محیط باشد.


(۶) میلگردها و سایر اجزا و قطعاتی را که داخل بتن قرار می گیرند در محل مورد نظر نگاه دارد.

(۷) در برابر نیروهای ناشی از لرزاندن و مرتعش ساختن بتن مقاومت کند و بدون آسیب رساندن به بتن از آن جدا شود.

۱۵۷۱ بخش ۱۵۷۱

۱۷۷ شرح درس معماری انتهای آن در


۱

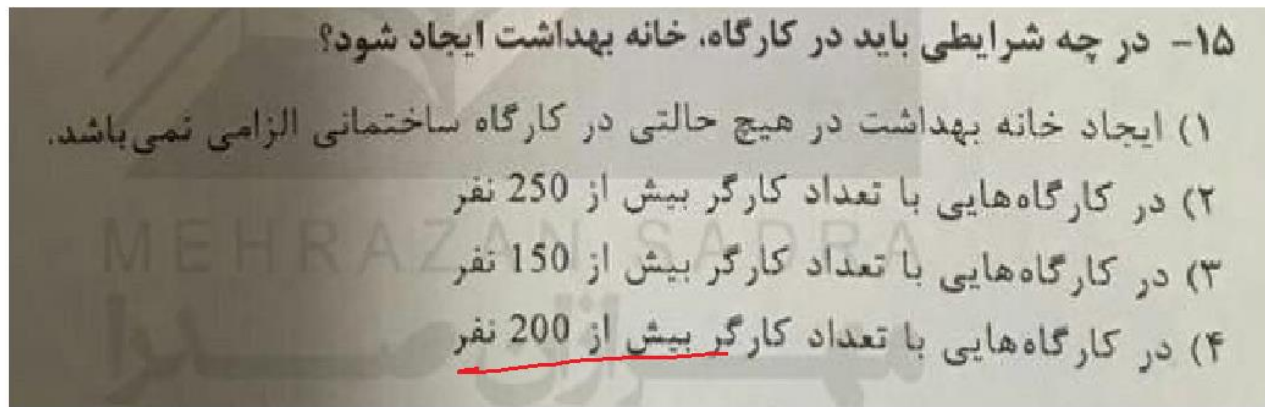

۱۲-۱-۳-۱۶ سازنده باید در کارگاه‌های ساختمانی با بعد کارگری بیش از ۲۰۰ نفر شاغل، نسبت به تشکیل خانه بهداشت اقدام نموده، و امکانات لازم جهت ارائه کمک‌های اولیه و خدمات بهداشت کار را فراهم نماید.

صفحه ۱۲

صفحه ۲۵ شرح و درس معماری انستیتو

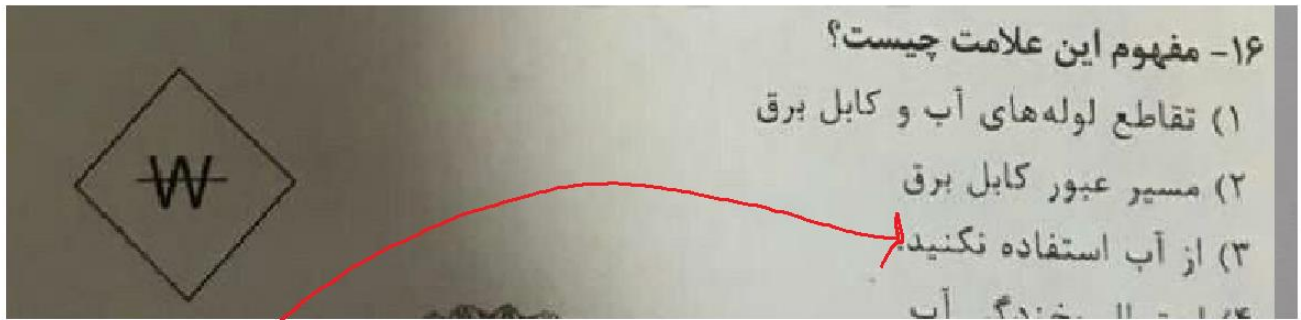

شکل شماره ۲۷

۵۹

۱۷- کمینه مقدار هوای ورودی از بیرون جهت خوابگاه ۱۰ نفره معادل چند لیتر در دقیقه است؟
 (۱) ۲۸۲۰ (۲) ۰.۷۸ (۳) ۱۶۹۲۰۰ (۴) ۴۷

خوابگاه	اتاق خواب	۴/۷	۱۰				
	سرسرا	۴/۷	۱۰				
	سالن کنفرانس	۳/۵	۷/۵				
	حمام						
	خوابگاه چند نفره	۴/۷	۱۰				
	اتاق نشیمن	۲/۶	۵/۵				
	تخلیه مکانیکی برای هر کا بین دوش	۲۳/۵	۵۰				

۱۸- در ساختمانی که بخشی از کابل برق از زیر سنگ چین های حیاط عبور می کند و ساختمان نیز دارای درز انبساط است، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

(۱) لوله محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند نباید پلاستیکی باشد، کابل ها نباید از درز انبساط عبور کنند.

(۲) لوله های محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند نباید پلاستیکی باشد، کابل های حفاظت شده می توانند از درز انبساط عبور کنند.

(۳) لوله های محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند می تواند پلاستیکی باشد، کابل ها نباید از درز انبساط عبور کنند.

(۴) لوله محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند می تواند پلاستیکی باشد، کابل های حفاظت شده می توانند از درز انبساط عبور کنند.

۱۳-۷-۲-۵-۱۱ چنانچه کابل از زیر جاده ها، محوطه های مفروش و یا از زیر سنگ چین ها عبور کند، باید در زیر سطح مفروش یا جاده برای کل طول کابل یک لوله محافظ از جنس پلاستیک صلب (PVC) فشارقوی و غیره پیش بینی شود. نسبت قطر لوله به قطر کابل نباید از حدود $1/3$ (یک و سه دهم) کمتر باشد.

در محل های ورود و خروج کابل از داخل لوله، باید برای حفاظت کابل در برابر ساییدگی ناشی از تماس با لبه لوله، نوعی بالشتک در نظر گرفت.

۱۳-۷-۲-۵-۱۲ کابل ها و سایر هادی های الکتریکی در عبور از درز انبساط ساختمان باید طوری اجرا گردند که حرکت درز انبساط به آن ها آسیب نرساند.

حسن مبحث ۱۳

۱۹- برای یک ساختمان با کاربری سینما، کدام مجموعه از سیستم‌های تاسیسات الکتریکی زیر الزامی است؟

- ۱) سیستم برق بدون وقفه با تغذیه از دو منبع متفاوت، سیستم تلفن، سیستم صوتی
- ۲) سیستم فرمان حسگر زلزله، سیستم صوتی، سیستم تلویزیون مدار بسته
- ۳) سیستم روشنایی ایمنی، آنتن مرکزی، شبکه کامپیوتر ✓
- ۴) سیستم اعلام حریق، سیستم احضار، سیستم تلویزیون مدار بسته

جدول ۱۳-۹-۱-۸ حداقل سیستم‌های جریان ضعیف الزامی و اختیاری

نوع سیستم / نوع ساختمان	تلفن	سیستم احضار	در بازکن	اعلام حریق	سیستم صوتی	آنتن مرکزی	شبکه کامپیوتر	سیستم تلویزیون مدار بسته
تعداد طبقات مسکونی کمتر از ۵ طبقه	+	-	+	*	-	-	-	-
تعداد طبقات مسکونی ۵ طبقه و بیشتر	+	-	+	+	-	+	-	-
اداری، تجاری، خدمات عمومی	+	-	+	+	+	-	+	+
بیمارستان‌ها و بناهای درمانی	+	+	-	+	+	+	+	+
مراکز اجتماع (مساجد، تئاترها، سینماها، سالن‌ها و نظایر آن)	+	-	-	+	+	+	+	+

+: سیستم الزامی - : سیستم اختیاری * طبق ضوابط سازمان آتش‌نشانی

۱۳-۵-۶-۳-۶ در تالارهای سینما و تئاتر، در هنگام نمایش، شدت روشنایی متوسط ایمنی، نباید از ۲ لوکس کمتر باشد. بشرط آنکه در صورت به کار افتادن سیستم اعلام حریق و آتش‌سوزی روشنایی محیط و شدت آن به طور خودکار به حالت اولیه بازگردد. علائم روشن (خروج) باید در

صالح و صالح ۹۹ مبحث ۱۳

۲۰- چنانچه عمق کف پله ساختمانی برابر ۳۵ سانتی متر باشد، ارتفاع مناسب این پله چند سانتی متر است؟

(۲) حداکثر ۱۷

(۱) ۱۲ تا ۱۲.۵

(۴) ۱۴ تا ۱۴.۵

(۳) ۱۸

۲-۵-۱-۷-۱ در راه پله ساختمانی، حداقل اندازه عمق کف پله ۰/۲۸ متر است. ارتفاع پله باید به یزانی باشد که مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفاع آن بین ۰/۶۳ تا ۰/۶۴ متر باشد.

$$2h + 35 = 93 - 92 = 1 \Rightarrow h = 14 - 14.5$$

پله هجده

۲۱ شرح مدرس معماری استوار نواز در

۲۱- در یک ساختمان مسکونی تک واحدی، دستگاه های گازسوز زیر پیش بینی شده اند.

دو دستگاه بخاری خانگی + یک دستگاه آبگرمکن فوری + یک دستگاه اجاق گاز خانگی (۵ شعله فردار).

چنانچه فاصله دورترین مسیر لوله کشی گاز در این ساختمان ۱۲ متر باشد، قطر لوله اصلی گاز با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع (خروجی از کنتور تا اولین انشعاب) چقدر است؟ (چگالی ۰.۶۵)

(۱) $1\frac{1}{2}$ اینچ
(۲) $1\frac{3}{4}$ اینچ
(۳) $1\frac{1}{4}$ اینچ
(۴) $1\frac{1}{2}$ اینچ

جدول ۱۷-۴-۴ مقدار تقریبی مصرف تعدادی از دستگاه های گازسوز

دستگاه گازسوز	مقدار تقریبی مصرف (مترمکعب در ساعت)
آبگرمکن فوری	۲/۵
آبگرمکن مخزن دار	۱/۵
اجاق گاز خانگی (۵ شعله فردار)	۰/۷
اجاق گاز تجاری	۲/۵-۴
بخاری خانگی	۰/۶
کباب پز و پلوپز خانگی	۰/۳
پلوپز تجاری	۲/۵-۴
روشنایی	۰/۱
شومینه	۰/۳

محاسبات دستی:

۲/۵ ← ۱ ×
۰/۷ ← ۱ ×
۰/۶ ← ۲ ×
—————
۴/۴

جدول ۱۷-۴-۲ حداکثر ظرفیت لوله های فولادی به مترمکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار ۱۷۶

میلی متر ستون آب و افت فشار ۱۲/۷ میلی متر ستون آب و چگالی ۰/۶۵ *

قطر اسمی لوله (اینچ)								طول لوله (متر)
۴	۳	$2\frac{1}{2}$	۲	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$	
۸۰۱/۹	۳۹۰/۷	۲۲۰/۰	۱۳۸/۳	۷۲/۰	۴۷/۹	۲۳/۳۰	۱۲/۳	۵/۹
۵۵۱/۱	۲۶۸/۵	۱۵۱/۲	۹۵/۱	۴۹/۴	۳۲/۹	۱۶/۰	۸/۵	۴/۰
۴۴۲/۸	۲۱۵/۷	۱۲۱/۵	۷۶/۴	۳۹/۷	۲۶/۴	۱۲/۹	۶/۸	۳/۲
۳۷۹/۱	۱۸۴/۷	۱۰۴/۰	۶۵/۴	۳۴/۰	۲۲/۶	۱۱/۰	۵/۸	۲/۸
۳۲۹/۷	۱۶۰/۶	۹۰/۴	۵۶/۹	۲۹/۶	۱۹/۷	۹/۶	۵/۰	۲/۴
۳۰۴/۳	۱۴۸/۲	۸۳/۴	۵۲/۵	۲۷/۳	۱۸/۱	۸/۸	۴/۷	۲/۲

ث) قطر لوله اصلی و اندازه شیر اصلی، حداقل ۲۵ میلی متر (۱ اینچ) در نظر گرفته شود. (منظور از لوله اصلی از خروجی کنتور تا اولین سهرای می باشد).

از جدول قطر لوله $\frac{3}{4}$ اینچ بدست می آید که با توجه به اینکه مقدار رفته شده به بند مورد اشاره در صفحه ۲۹ می باشد لذا قطر لوله اصلی یک اینچ در نظر گرفته می شود

۲۲- کدام ساختار دوربند شفت آسانسور در برابر آتش برای ساختمانی با ارتفاع ۵ طبقه روی زمین صحیح است؟


(۱) از نوع غیرقابل سوختن و حداقل ۱ ساعت مقاوم در برابر آتش
 (۲) باید حداقل ۱ ساعت مقاوم در برابر آتش
 (۳) از نوع غیرقابل سوختن و حداقل ۱.۵ ساعت مقاوم در برابر آتش
 (۴) از نوع غیرقابل سوختن و حداقل ۲ ساعت مقاوم در برابر آتش

۳-۸-۶-۴ درجه بندی مقاومت در برابر آتش


ساختار دوربند شفت در ساختمانهای با ارتفاع ۴ طبقه روی تراز زمین یا بیشتر باید از نوع غیر قابل سوختن و حداقل دو ساعت مقاوم در برابر آتش باشد. برای ساختمانهای با ارتفاع کمتر از ۴ طبقه، دوربند شفت باید حداقل یک ساعت مقاوم در برابر آتش باشد.

مهندس مدبخت سر

مهندس مدبخت سر

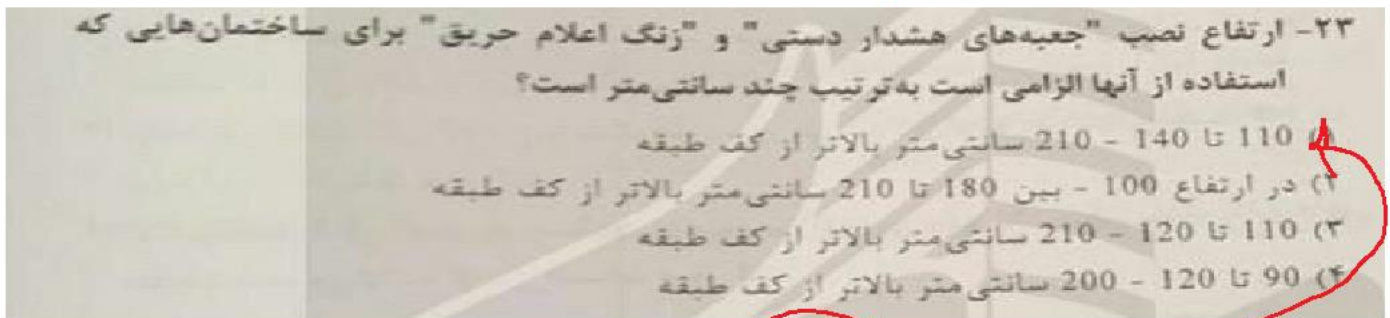

۲- ارتفاع جعبه تا کف زمین بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

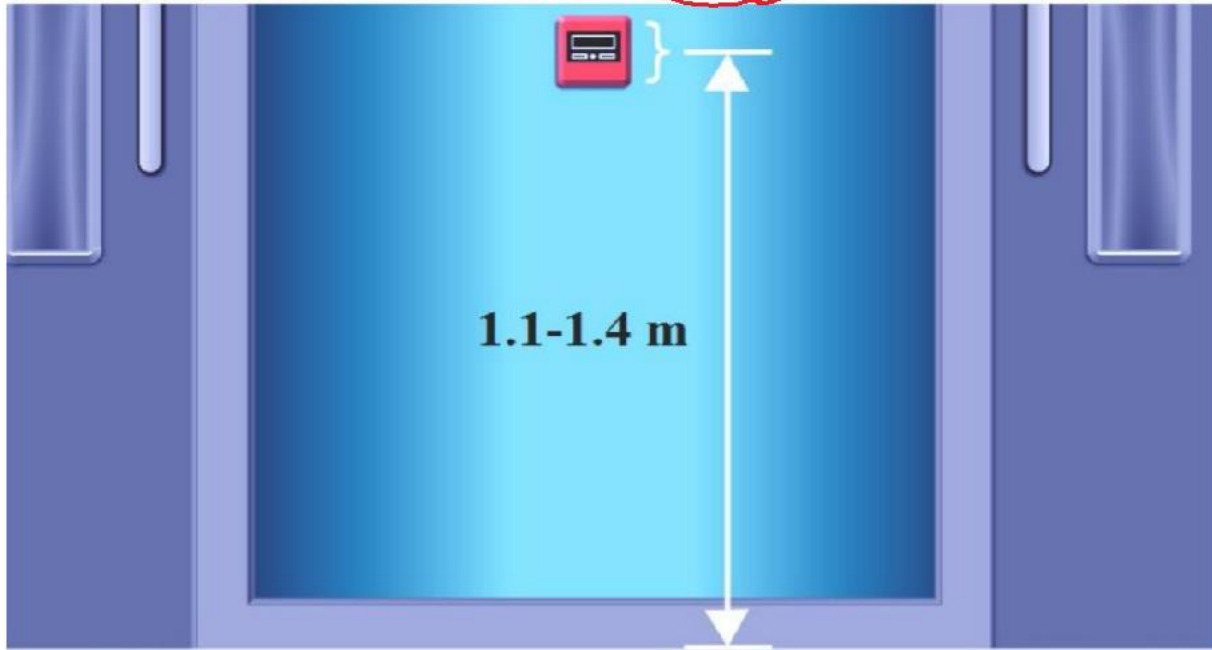


تصویر ۵-۷- ارتفاع جعبه تا کف زمین بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود

۳-۵-۷-۴ آژیر یا زنگ اعلام حریق

نصب دست کم یک آژیر یا زنگ اعلام حریق، در هر طبقه از بنا، به گونه ای که صدای آن در سر تا سر طبقه به وضوح شنیده شود، الزامی است. نوع آژیر باید از سایر آژیرها که ممکن است در بعضی مکانها پخش شوند، باید متمایز باشد. به هیچ وجه نباید از این نوع آژیر در موارد دیگر استفاده شود. ارتفاع نصب آژیرها باید ۲/۱ متر باشد.

سلام به بحث سوم

مهندس مهدی بیات

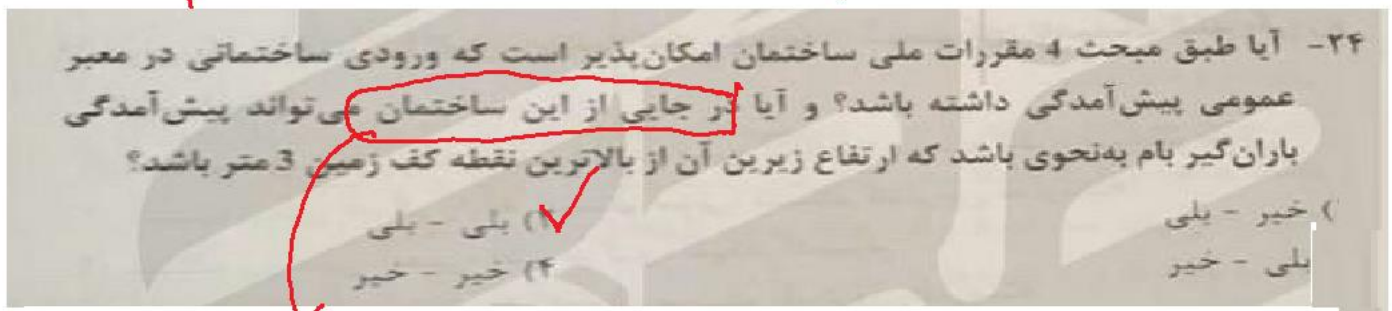

۲-۵-۴-۴ پیش آمدگی های مجاز ساختمان ها در داخل محدوده مالکیت


الف- پیش آمدگی طبقات یا بخشی از آن ها از لبه نمای خارجی طبقه زیرین مشروط بر آن که پیش آمدگی در داخل محدوده سطح اشغال مجاز مصوب شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه قرار گیرد و ارتفاع حد زیرین آن از بالاترین نقطه کف زمین حداقل $2/70$ متر باشد.

ب- پیش آمدگی سایبان یا باران گیر بام به میزان حداکثر $0/80$ متر از حد ساختمان، در صورتی که ارتفاع زیرین آن از بالاترین نقطه کف زمین حداقل $2/70$ متر بوده و فاصله آن پیش آمدگی از محدوده زمین مجاور حداقل $0/80$ متر فاصله افقی باشد.

۱-۵-۴-۴ پیش آمدگی های مجاز در معابر عمومی


ج- درگاهی و لبه کف پنجره، نیم ستون چسبیده به دیوار، قرنیزها، لوله های آب باران، پله یا شیب راه ورودی و دیگر عناصر ساختمانی که در ارتفاع کمتر از $3/50$ متر از کف معبر مجاور باشند، نباید بیش از $0/10$ متر در معبر عمومی پیش آمدگی داشته باشند.

ص ۱۸، ۱۹ شرح وارس معماری انتهای رات فوار

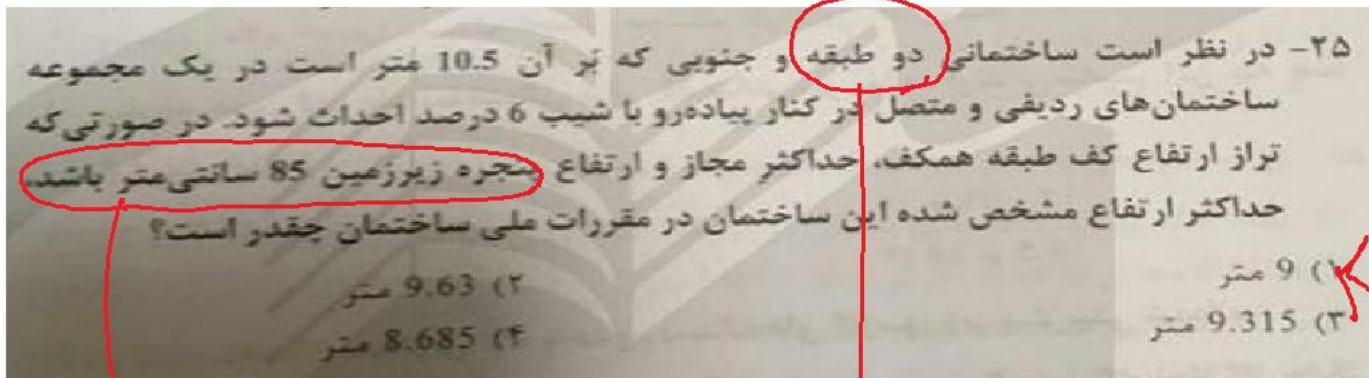

الف- در گروه های ساختمانی ۱، ۲ و ۳ (در یک طبقه)، در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، ۵/۸۰ متر و در ساختمان های فاقد آن ۴/۹۰ متر.
در گروه های ساختمانی ۱، ۲ و ۳ (در دو طبقه) در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، ۹ متر و در ساختمان های فاقد آن ۸/۱۰ متر.

ص ۳۳ بحث ۲

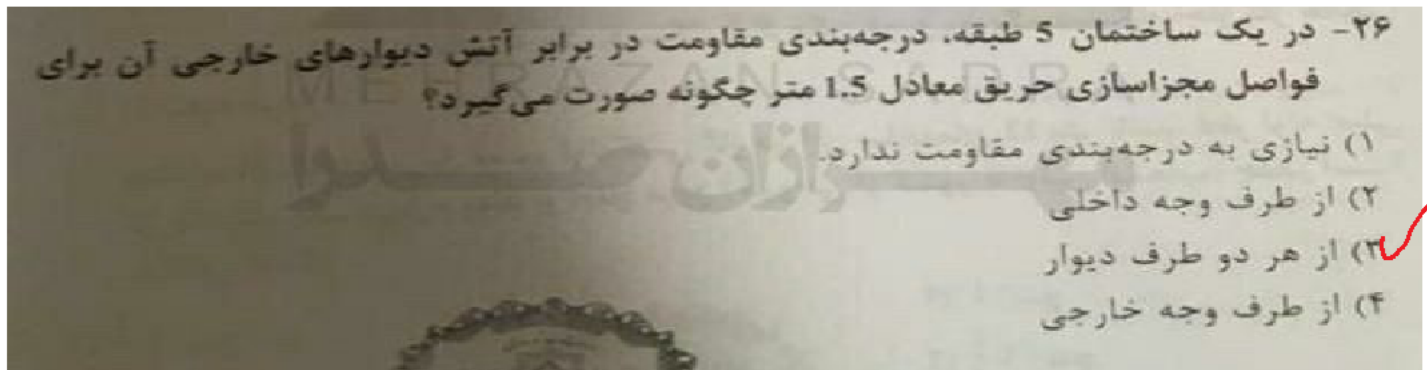

جدول ۳-۲-۳: الزامات درجه مقاومت دیوارهای خارجی در برابر آتش (ساعت) براساس فاصله مجزاسازی

حریق (الف)

فاصله مجزاسازی حریق (متر)	نوع ساختار	گروه (خ)	گروه های (ص - ۱)، (ک) و (ن - ۱)	سایر تصرفها
کمتر از ۱/۵	همه	۳	۲	۱
برابر یا بیشتر از ۱/۵ و کمتر از ۳/۰	۱- الف	۳	۲	۱
	بقیه	۲	۱	۱
برابر یا بیشتر از ۳/۰ کمتر از ۹/۰ متر	۱- الف و ۱- ب	۲	۱	۱
	۲- ب و ۵- ب	۱	-	-
	بقیه	۱	۱	۱
۹/۰ متر و بیش از آن	همه	-	-	-

الف - دیوارهای خارجی برابر باید با الزامات مقاومت در برابر آتش جدول ۳-۲-۳-الف نیز مطابقت داشته باشند.

مهر ۳۹

مهر ۳۹ شرح و درس معماری انتشارات نوام

۲۷- در پلان واحد مسکونی زیر واقع در شهرکورد، اگر قابل دسترس بودن این واحد برای افراد معلول الزامی نباشد، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱ خواب اصلی
۲ ورودی
۳ پیش فضای نشیمن
۴ توالی شرقی
۵ حمام
۶ آشپزخانه دیواری
۷ نشیمن
۸ خواب

مساحت آپارتمان 79 متر مربع

۱) در نظر گرفتن فضای آشپزخانه مطابق پلان ارائه شده بلامانع است.
۲) محل قرارگیری اتاق خواب اصلی صحیح است.
۳) ابعاد فضای ورودی مطابق الزامات عمومی ساختمان است.
۴) هیچکدام

بدان من تو فوجارت هست ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

هست ۲۲ و هست ۲۳ شرح و درس معماری انتهای ران فاور

۲۸- در یک بیمارستان راهروی اصلی بخش بستری به عرض ۲.۵۰ متر با ساندلی‌هایی در یک طرف دیوار است. لبه تخت بیمار در اتاق بستری در فاصله ۹۰ سانتی‌متری پنجره در نظر گرفته شده است. در این صورت کدام یک از گزینه‌های زیر طبق مقررات ملی ساختمان صحیح است؟

MEHRAN SADRA

(۱) عرض راهرو و فاصله لبه تخت تا پنجره مجاز هستند.

(۲) ✓ عرض راهرو مجاز نیست، فاصله لبه تخت تا پنجره مجاز است.

(۳) فاصله لبه تخت تا پنجره و عرض راهرو مجاز نیستند.

(۴) فاصله تخت تا پنجره مجاز نیستند ولی عرض راهرو مجاز است.

۴-۴-۷-۴ حداقل عرض خالص و بدون مانع راهروهای اصلی بخش‌های بستری عمومی ۲/۴۰ متر است.

۲-۴-۷-۴ در اتاق‌های بستری ارتفاع لبه پایین پنجره از کف تمام شده نباید از ۱/۱۰ متر کمتر باشد. پنجره باید با فاصله حداقل ۰/۸ متر از لبه کناری تخت بیمار قرار گیرد.

صحت بحث ۲

۳۹- اگر تعداد کل سرویس های بهداشتی مورد نیاز یک درمانگاه ۱۶ عدد باشد حداقل چه تعداد از آنها باید دارای شرایط خاص برای استفاده افراد معلول و کم توان جسمی باشد؟

۲ (۴)

۱ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۴-۷-۴ در تصرف های درمانی، مخصوصاً در بیمارستان ها، تیمارستان ها و مراکز درمانی باید حداقل ۱۰٪ از اتاق های بستری و سرویس های بهداشتی دارای شرایط خاص برای استفاده افراد معلول و کم توان جسمی باشند. همین طور تمامی فضاهای حمل بیمار، دسترسی ها و راه های خروجی باید امکان سرویس دهی به نیازهای حرکتی افراد معلول و افراد کم توان را داشته باشند.

$$14 \times \frac{10}{100} = 1.4 \Rightarrow 2$$

صلح معیت

۳۰- برای سهولت نظافت و دوام، آیا استفاده از سنگ های گرانیت در اتاق های بستری بیمارستانی مناسب است؟ در صورتی که از سنگ گرانیت تیره در نما استفاده شود ممکن است رنگ آن در اثر تابش خورشید تغییر یابد؟

(۱) بلی - بلی

(۲) بلی - خیر

(۳) خیر - بلی

(۴) خیر - خیر

۵-۶-۴-۴ رادون گازی پرتوزا و سرطان زا است و همیشه باید با احتیاط کامل با آن کار کرد. از آنجا که این عنصر ذرات آلفا از خود می تاباند، تنفس آن خطرناک است. وجود اورانیوم و توریم در بعضی سنگ های گرانیتی موجب تولید گاز رادون و انتشار آن از این نوع سنگ می شود. تابش طبیعی از سنگ های گرانیتی، به گاز رادیواکتیو رادون تبدیل می شوند و اگر در یک فضای کاملاً بسته ایجاد شوند، با تجمع در محیط قادر به ورود به ریه انسان بوده و با ماندگاری خود می توانند اثرات سوء در سلامتی ساکنین بر جای بگذارند. بررسی ها در مورد تعدادی از سنگ های گرانیتی ایران نشان می دهد که نمونه های مطالعه شده از لحاظ ریسک پرتوگیری خارجی که نتیجه تابش مستقیم تشعشعات اشعه گاما بوده، در حد قابل قبول هستند. ولی در ارتباط با ریسک پرتوگیری داخلی که در اثر استنشاق گاز رادون حاصل می شوند، با توجه به بالا بودن میزان پرتوزایی تعداد محدودی از نمونه ها و نبودن استانداردهای زیست محیطی در کشور در ارتباط با ریسک پرتوزایی، بهتر است از گرانیت ها در بیمارستان ها و فضاهای بسته مانند اتاق خواب ها استفاده نشود در صورت استفاده از سنگ های گرانیتی در فضاهای بسته، با تهویه هوای این محیط ها می توان از تجمع گازهای پرتوزا مانند گاز رادون به آسانی جلوگیری کرد. استفاده از سنگ های گرانیتی در محیط باز و نماهای ساختمانی مشکلی ندارد. در راه پله ها و فضاهای بسته ای که از تهویه مناسب برخوردارند، خطر خیلی کمی وجود دارد.

۵-۶-۶-۵ توصیه می شود از سنگ های تیره در نمای ساختمان استفاده نشود، زیرا ممکن است بر اثر تابش آفتاب رنگ آنها محو شود.


۳۱- چنانچه آزمایش باربری در مهاربندی سازه های نگهبان در شرایطی انجام شود که تجربه در آن خاک و مهار در نزدیکی کارگاه مورد نظر وجود نداشته باشد، حداقل چند درصد کل مهارها باید آزمایش شوند؟

- (۱) ۱۰ درصد، به علاوه ۲ الی ۳ مهار تا ۲۵۰ درصد بار طراحی آزمایش شوند.
 (۲) ۱۵ درصد، به علاوه ۲ الی ۳ مهار تا ۲۵۰ درصد بار طراحی آزمایش شوند.
 (۳) ۱۵ درصد از کل مهارها باید آزمایش شوند.
 (۴) ۵ درصد، به علاوه ۲ الی ۳ مهار تا ۲۰۰ درصد بار طراحی آزمایش شوند.

جدول ۷-۵-۸ آزمایش باربری مهارها

حالت	شرایط کارگاه و خاک	بار آزمایش	حداقل تعداد آزمایش ها
۱	تجربه در آن خاک و مهار در نزدیکی کارگاه مورد نظر وجود داشته باشد	۱۵۰٪ بار طراحی	۵٪ از تعداد کل مهارها باید آزمایش شوند.
۲	تجربه در آن خاک و مهار وجود داشته باشد اما نه در نزدیکی کارگاه مورد نظر	۱۵۰٪ بار طراحی	۵٪ از تعداد کل مهارها باید آزمایش شوند. همچنین ۲ الی ۳ مهار تا ۲۰۰٪ بار طراحی آزمایش شود.
۳	تجربه در آن خاک و مهار وجود نداشته باشد	۱۵۰٪ بار طراحی	۱۰٪ از تعداد کل مهارها باید آزمایش شوند. همچنین ۲ الی ۳ مهار تا ۲۵۰٪ بار طراحی آزمایش شود.


صحت بحث ✓

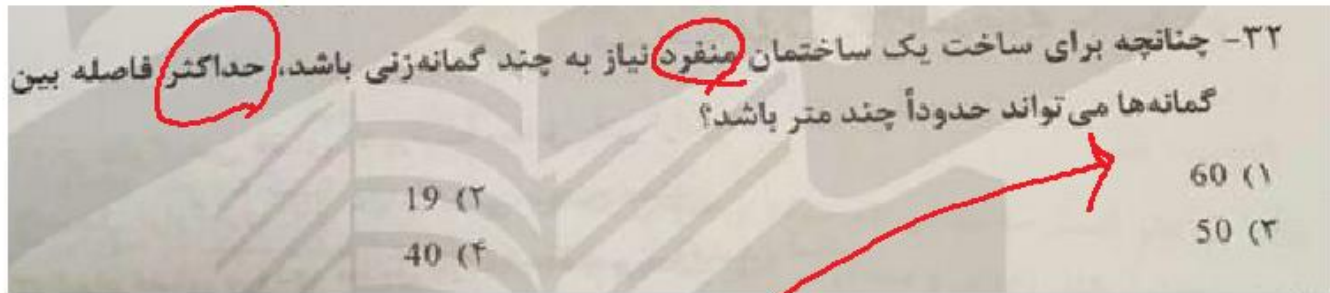

۷-۲-۳-۴-۲ چنانچه گمانه زنی به منظور ساخت یک ساختمان منفرد انجام می شود:
الف- فاصله گمانه ها باید در حدود ۱۵ الی ۶۰ متر باشد.

صفحه ۸ هجرت ۷

۹۲ شرح و درس معماری استراتژی نوآور

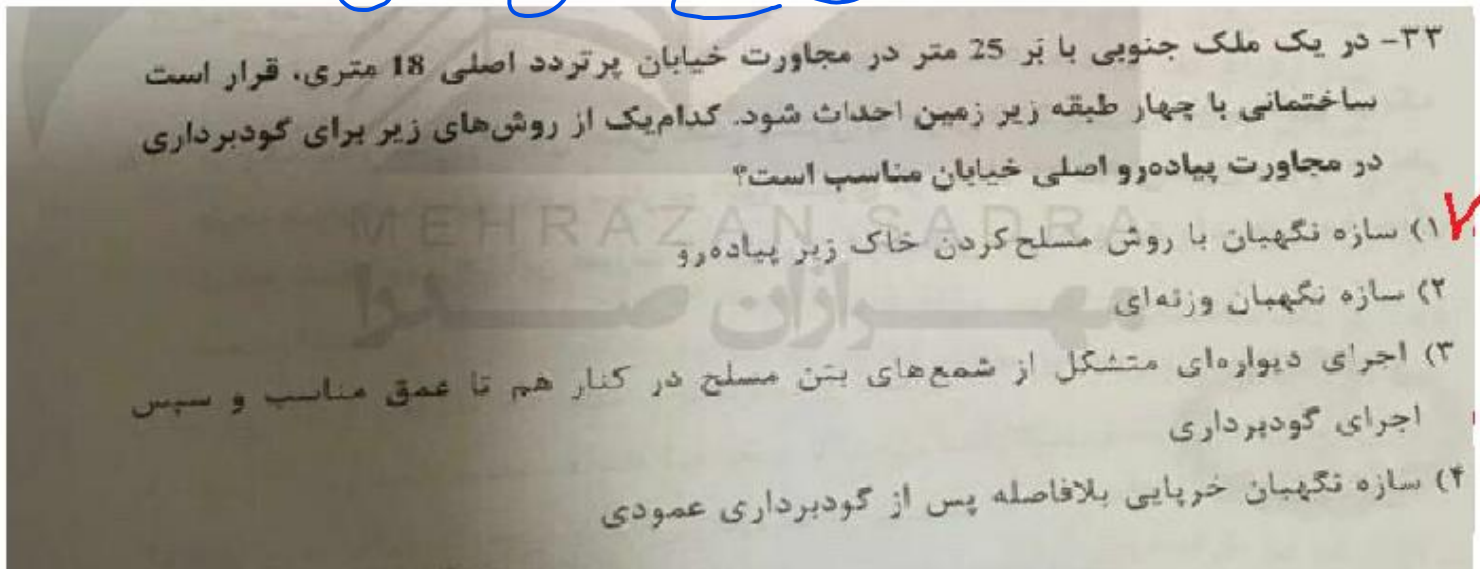

۳۵- اگر برای تامین هوای لازم جهت سوخت یک دستگاه گازسوز تاسیسات مکانیکی نیاز به سیستم مکانیکی باشد، آیا این سیستم نیاز به یک دستگاه پشتیبان دارد؟ و آیا جنس کانال ورود هوای لازم برای سوخت این دستگاه می تواند آلومینیوم باشد؟

(۳) بلی - بلی

(۱) بلی - خیر

(۴) خیر - خیر

(۳) خیر - بلی

۱۴-۹-۶-۳ کانال ورود هوای احتراق

الف) جنس کانال ورود هوای احتراق از خارج، یا از فضاهای مجاور محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، باید فولادی گالوانیزه، فولادی زنگ ناپذیر و یا آلومینیومی باشد.

(۱) سیستم مکانیکی تامین هوای احتراق باید به یک دستگاه پشتیبان با ظرفیت مشابه مجهز باشد.

مهر ۱۱۵ و ۱۱۶ هجری ۱۴۰۲

۳۶- حداقل ارتفاع تراز سطح آب مخزن انبساط باز، از بالاترین اجزاء سیستم گرمایی چند متر است؟

(۲) 2.10

(۱) 1.50

(۴) 2.50

(۳) 1.20

۱۴-۷-۹-۲ مخزن انبساط باز

الف) مخزن انبساط باز باید در تراز نصب شود که سطح آب مخزن، در کارکرد عادی سیستم، دستکم ۱۲۰۰ میلی متر (۴ فوت) بالاتر از بالاترین اجزای سیستم گرمایی قرارگیرد.

مبحث ۱۲

۳۸- حداقل فاصله دستگیره کابین آسانسور از دیواره کابین چقدر است؟ و در صورتی که این کابین برای افراد ناتوان جسمی در نظر گرفته شود فاصله حداقل چقدر است؟

(۱) 20 میلی متر - 35 میلی متر

(۲) 25 میلی متر - 40 میلی متر

(۳) 25 میلی متر - 35 میلی متر

(۴) 20 میلی متر - 40 میلی متر

۱۵-۲-۴-۱۷ دستگیره‌ای بر روی یکی از دیواره‌های کابین، ترجیحاً در عقب با سطحی صاف با

فاصله‌ای حداقل ۲۰ میلی متر از دیواره و در ارتفاع ۹۰۰ میلی متر از کف کابین نصب شود.

۱۵-۲-۳-۴ حداقل یک دستگیره روی یک دیواره کابین در ارتفاع ۹۰۰ میلی متر نصب شود،

سطح مقطع این دستگیره بین ۴۰ تا ۴۵ میلی متر با شعاع انحنای ۱۰ میلی متر و فاصله آن از دیوار کابین حداقل ۳۵ میلی متر باشد.

مبحث ۱۵

۳۳۹ و ۳۴۰ شرح درس معماری


۳۹- کمترین ابعاد چاه آسانسور برای ساختمان با کاربرد عمومی که برای استفاده افراد ناتوان با صندلی چرخدار مناسب است، چند سانتی متر می باشد؟

۲) 210×180

۱) 190×160

۴) 220×200

۳) 220×190

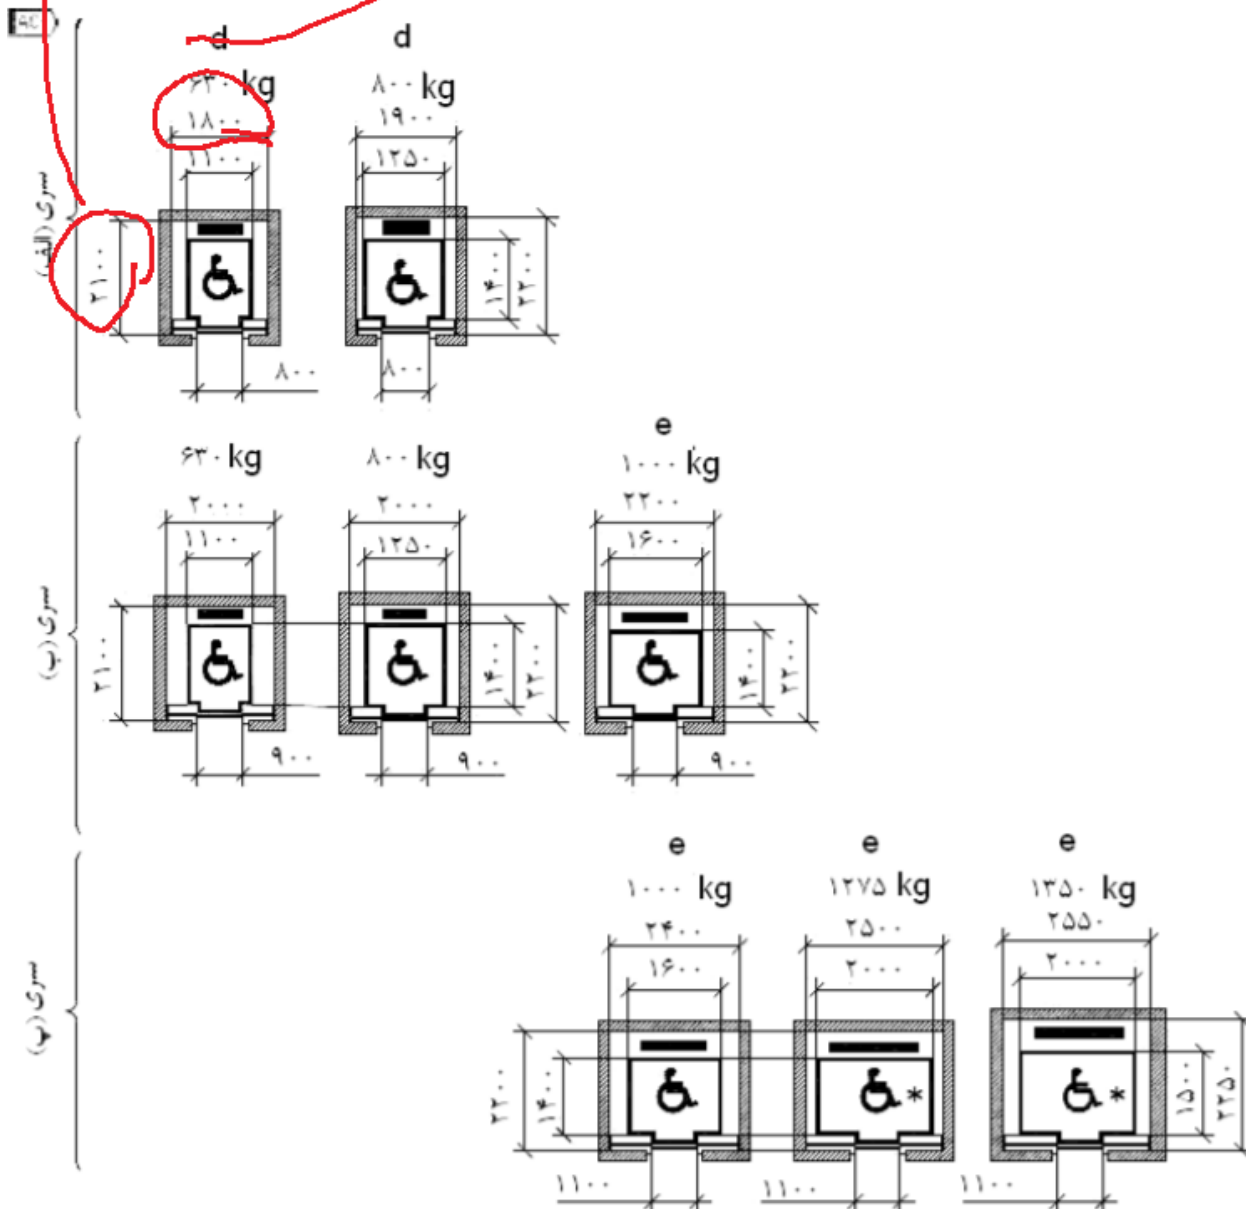

شکل ۵ آسانسور با کاربرد عمومی

۹۷٪ مجتبی ۱۵

۴۰- حداقل قطر نامی سیفون توالت زمانی که به صورت جداگانه نصب می شود چند میلی متر است؟

(۴) 60

(۳) 75

(۲) 80

(۱) 100

جدول ۱۶-۴-۲-۳ "ت" (۱) - حداقل اندازه سیفون های لوله ای شکل برای لوازم بهداشتی

قطر نامی سیفون		لوازم بهداشتی
اینچ	میلی متر	
یک و یک چهارم	۳۲	دستشویی
یک و یک چهارم	۳۲	بیده
یک و یک دوم	۴۰	سینک عمومی
یک و یک دوم	۴۰	وان
یک و یک دوم	۴۰	زیردوشی
یک و یک چهارم	۳۲	آب خوری
یک و یک دوم	۴۰	سینک آشپزخانه و رستوران
یک و یک دوم	۴۰	یورینال
چهار	۱۰۰	توالت شرقی

ص ۱۹ بحث ۱۹

۴۱- کدام یک از گزینه های زیر در مورد ساختمان هایی که تمامی اجزای سازه ای و برخی از اجزای غیرسازه ای آن از قطعات بتن پیش ساخته در کارخانه تشکیل شده اند صحیح است؟

(۱) در اینگونه از ساختمان ها در اعضائی که نیاز به گالوانیزه بودن فولاد است می توان فولاد را با روی گالوانیزه کرد.

(۲) انتقال بار اینگونه ساختمان ها به زمین توسط پی، صرفاً باید با اتصال خشک انجام شود.

(۳) در اینگونه ساختمان ها نباید از الکترودهای بدون پوشش در اتصالات استفاده کرد.

(۴) اینگونه ساختمان ها برای کاربری های حساس نسبت به صوت و رطوبت توصیه نمی شوند.

۱۱-۳-۲-۳ برای گالوانیزه کردن فولاد با روی، استفاده از سه روش گالوانیزه کردن با گرمای کاهنده، گالوانیزه کردن مکانیکی و آبکاری با روی مجاز است.

ملاع مبحث ۱۱

۱۹۵۵ شرح و درس معماری انستیتوت رار نوآدر



۴۲- نام این جزئیات چیست؟

(۱) سقف دندانه ای دوطرفه (سقف قابلمه ای Waffle)

(۲) ✓ سقف عرشه فولادی

(۳) سقف مرکب کوبیاکس

(۴) سیستم قاب فلزی سبک (LSF)

۲۹۵۵ شرح و درس معماری انستیتوت رار نوآدر

۴۳- کدام گزینه در مورد حداکثر مجازات انتظامی تخلفات انضباطی مربوط به یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان یک استان که با ایراد سخنرانی باعث لطمه به حیثیت سایر مهندسان شده صحیح است؟

(۲) درجه دو

(۴) درجه چهار

✓ (۱) درجه پنج

(۳) درجه سه

راه ۹۱- تمتع ب - به دوم قانون نظام مهندسی

۴۴- کدام گزینه در مورد چگونگی تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان استان صحیح است؟
 (۱) طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیات عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تائید می شود.

(۲) طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تائید شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ابلاغ می شود.

(۳) طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره استان، توسط شورای مرکزی تصویب و ابلاغ می شود.

(۴) طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات عمومی توسط شورای مرکزی تصویب و توسط وزارت راه و شهرسازی تائید می شود.

ماره ۵۲ - تبوه ۳ قانون نظام مهندسی

۴- ۲۲- چنانچه در نظر باشد در زمینی با بستر ناپایدار، ساختمانی با مصالح بتایی غیر مسلح احداث شود، کدام یک از پاسخ های زیر درست است؟

(۱) احداث ساختمان مجاز نمی باشد.

(۲) تعداد طبقات نباید با احتساب زیر زمین از دو طبقه بیشتر باشد.

(۳) حداکثر یک طبقه روی کف و طول ساختمان کمتر از ۲۵ متر باشد.

(۴) با رعایت الزامات عمومی طرح و رعایت ارتفاع مجاز، قابل اجرا می باشد.

۸-۶-۳ ساختگاه

احداث ساختمان های مشمول این فصل بر روی زمین های ناپایدار یا در معرض سیل، مجاز نمی باشد منظور از زمین ناپایدار زمینی است که احتمال وقوع پدیده هایی مانند آبرگونی، نشست

۱- هنگام بتن ریزی چه شرایطی سبب کاهش کارایی و زمان گیرش، مقاومت فشاری و دوام بتن می شود؟

(۱) در شرایط هوای گرم که دمای محیط بیش از ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی کمتر از ۷۰ درجه باشد.

(۲) در شرایطی که دمای محیط بیش از ۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی بیشتر از ۷۰ درصد باشد.

(۳) هرگاه رطوبت نسبی محیط کمتر از ۷۰ درصد و دمای محیط بیشتر از ۳۰ درجه سلسیوس باشد.

(۴) هرگاه دمای محیط کمتر از ۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی کمتر از ۷۰ درصد باشد.

۹-۸-۲ اجرای بتن در هوای گرم

۹-۸-۲-۱ در شرایط هوای گرم، دمای محیط زیاد، رطوبت نسبی کم و سرعت باد زیاد می باشد. این شرایط سبب کاهش کارایی و زمان گیرش، مقاومت فشاری و دوام بتن می شود. به هر حال، هرگاه دمای محیط بیشتر از ۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی کمتر از ۷۰ درصد است، شرایط هوای گرم صادق است و اقدام به اجرای تدابیر الزامی می باشد.

عشق بیست و نه

مست ۱۴۷ شرح مدرس معماری لانت راکتور

- کدام یک از موارد زیر جزو شرایط ویژه تهیه و اجرای بتن سقف یک ساختمان مسکونی در بندرعباس است؟

(۱) میزان سیمان مصرفی بین ۳۵۰ تا ۴۲۵ کیلوگرم در مترمکعب بتن و نسبت آب به مواد سیمانی حداکثر ۰.۴

(۲) حداقل سیمان مصرفی ۳۵۰ کیلوگرم در مترمکعب و حداکثر آن ۴۰۰ کیلوگرم در مترمکعب بتن و نسبت آب به مواد سیمانی حداکثر ۰.۸

(۳) حداکثر سیمان مصرفی ۳۵۰ کیلوگرم در مترمکعب و حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی ۰.۶

(۴) میزان سیمان مصرفی بین ۳۵۰ تا ۴۲۵ کیلوگرم در مترمکعب بتن و فقط با استفاده از سیمان تیپ ۵

۹-۸-۳-۳ حداقل مقدار سیمان یا مواد سیمانی ۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن و حداکثر آن ۴۲۵ کیلوگرم در متر مکعب بتن می باشد.

۹-۸-۳-۶ حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی (سیمان به علاوه مواد پوزولانی و یا مواد شبه سیمانی) ۰/۴ می باشد.

س ۷۸ محبت ۹

س ۱۹۸ شرح مدرس معماری انشائیات

رشته معماری (نظارت)

۱- برای تامین فشار مناسب آب مصرفی مورد نیاز ساختمانی، نیاز به ذخیره 6500 لیتر آب می باشد. در این صورت کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

(۱) برای این ساختمان باید یک منبع به ظرفیت 5000 لیتر و یک منبع به ظرفیت 2000 لیتر به طور خطی نصب شود.

(۲) برای این ساختمان باید حداقل سه منبع ذخیره آب به طور موازی نصب شود.

(۳) برای این ساختمان باید دو منبع ذخیره آب به طور موازی نصب شود.

(۴) برای این ساختمان باید بیش از یک منبع ذخیره آب در نظر گرفت که به طور خطی بهم متصل و ظرفیت کل آنها برابر با ظرفیت مورد نیاز باشد.

(۷) اگر حجم ذخیره مورد نیاز آب بیش از ۴۰۰۰ لیتر باشد، باید به جای یک مخزن دست کم دو مخزن به طور موازی نصب شود تا هنگام تعمیر یا تمیز کردن یکی از مخازن، آب قطع نشود. در این حالت هر مخزن باید به طور جداگانه و مستقل به شیرهای ورودی و خروجی آب، شیر کنترل، شیر تخلیه، لوله سرریز و لوله هواکش مجهز باشد.

۲۱- چنانچه دو لوله آب باران یکی به قطر نامی 80 mm و دیگری به قطر نامی 125 mm به یکدیگر متصل شده باشند، حداقل اندازه دریچه بازدید روی لوله مشترک چند میلی متر است؟

(۱) 125

(۲) 100

(۳) 205

(۴) حداقل به اندازه جمع سطح مقطع هر دو لوله

(۳) اندازه دریچه بازدید روی لوله آب باران تا قطر نامی ۱۰۰ میلی متر باید برابر قطر نامی لوله باشد و در لوله های با قطر نامی بزرگتر از ۱۰۰ میلی متر دریچه بازدید باید دست کم ۱۰۰ میلی متر باشد.

۴۳- آیا ساختمانی آجری و غیرمسلح می تواند 95 سانتی متر طول پیش آمدگی سقف داشته باشد؟ و اگر دیوارهای باربر این ساختمان 46 سانتی متر ضخامت داشته باشند، حداقل عرض کرسی چینی چند سانتی متر است؟

(۲) خیر - 66

(۴) خیر - 56

(۱) بلی - 56

(۳) بلی - 66

الف) پیشامدگی سقف

در صورت وجود پیشامدگی سقف لازم است ضوابط زیر رعایت گردد:

۱- طول پیشامدگی از یک متر بیشتر نباشد.

پ) عرض کرسی چینی باید حداقل ۱۰۰ میلی متر بیشتر از عرض دیوار باشد.

مست ۹۵ و ۹۷ بجای ۸

۲۷۲ شرح مدرس معماری ۱ نشانی و آدرس

۴۴- در خصوص سیستم لوله کشی گاز کدامیک از موارد زیر باید کنترل شده و مورد تأیید مهندس ناظر قرار گیرد؟

- (۱) نسبت سطوح بازشو به محیط آزاد و تعداد و محل قرارگیری آنها - استفاده مناسب از وسائل گاز سوز به هنگام بهره برداری
- (۲) فاصله هواکش با وسایل گازسوز - تحویل دستورالعمل بهره برداری
- (۳) ابعاد فضایی محل نصب وسایل گازسوز به طور کامل - ارائه دستورات بهره برداری از وسائل گازسوز به بهره بردار
- (۴) ابعاد و موقعیت دودکش ها - تهویه وسایل گازسوز - عملیات تزریق گاز

(۵) مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تاییدیه های مربوطه در همه مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکش ها و مجاری تهویه جهت لوازم گازسوز به عهده مهندس ناظر می باشد.

(ذ) در مواردی که مهندس ناظر ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت طراحی، اجرا، مصالح و آزمایش ها می تواند از خدمات بازرسین و یا مشاورین ذبصلاح استفاده نماید ولی در هر صورت

۱۵

۱۷-۶-۳ برقراری جریان گاز

برقراری جریان گاز (تزریق گاز) باید با حضور، مجری، مهندس ناظر و نماینده شرکت گاز ناحیه انجام گیرد.

مستاد و مستقیم جهت ۱۷

۴۵- قطر دودکش مشترک قائم بدون لوله رابط به ارتفاع ۹ متر جهت دو دستگاه گازسوز (بدون

فن) هر کدام به ظرفیت ۸۰۰۰۰ کیلوکالری چند میلی متر است؟

۱۵۰ (۲)

۲۰۰ (۱)

۳۰۰ (۴)

۲۵۰ (۳)

جدول ۱۷-۸-۱ ظرفیت دودکش های فلزی تک جداره یا سیمانی پس ساخته جهت استفاده یک دستگاه گازسوز

ارتفاع (متر) H	طول افقی لوله رابط (متر) L	قطر دودکش (میلی متر)				
		۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰
		حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه های گازسوز (۱۰۰۰ کیلوکالری)				
۳	۰	۲۱/۲۰	۵۱/۰۰	۹۳/۹۰	۱۵۳/۰۰	۲۳۰/۳۰
	۰/۶	۱۶/۹۰	۴۲/۴۰	۷۸/۵۰	۱۲۷/۵۰	۱۹۱/۹۰
	۱/۵	۱۵/۴۰	۳۸/۶۰	۷۲/۹۵	۱۲۱/۲۰	۱۸۲/۸۰
	۳	۱۳/۶۰	۳۶/۱۰	۶۹/۲۰	۱۱۴/۹۰	۱۷۶/۸۰
	۴/۵	۱۱/۶۰	۳۲/۸۰	۶۵/۱۵	۱۰۹/۱۰	۱۶۸/۲۰
۴/۵	۰	۲۳/۰۰	۵۶/۳۰	۱۰۶/۱۰	۱۷۲/۷۰	۲۶۲/۶۰
	۰/۶	۱۸/۲۰	۴۷/۰۰	۸۸/۴۰	۱۴۳/۹۰	۲۱۸/۴۰
	۱/۵	۱۶/۹۱	۴۲/۹۰	۷۲/۱۰	۱۳۶/۴۰	۲۰۸/۳۰
	۳	۱۴/۶۰	۳۹/۹۰	۷۷/۸۰	۱۲۹/۸۰	۲۰۰/۷۵
	۴/۵	۱۲/۶۲	۳۶/۴۰	۷۳/۵۰	۱۲۳/۲۰	۱۹۱/۹۰
	۶	مجاز نیست	۳۳/۳۰	۶۸/۹۰	۱۱۷/۷۰	۱۸۳/۳۰
۶	۰	۲۵/۵۰	۶۳/۶۰	۱۱۸/۷۰	۱۹۴/۴۰	۳۰۰/۵۰
	۰/۶	۲۰/۲۰	۵۳/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۶۱/۹۰	۲۵۰/۰۰
	۱/۵	۱۸/۷۰	۴۸/۵۰	۹۱/۹۰	۱۵۴/۰۰	۲۳۸/۶۰
	۳	۱۶/۴۰	۴۴/۰۰	۸۷/۱۰	۱۴۴/۲۰	۲۲۹/۸۰
	۴/۵	۱۳/۹۰	۴۱/۲۰	۸۲/۳۰	۱۳۸/۹۰	۲۱۹/۷۰
	۶	مجاز نیست	۳۷/۶۰	۷۷/۳۰	۱۳۲/۶۰	۲۱۰/۱۰
۹	۰	۲۷/۳۰	۶۹/۷۰	۱۳۳/۶۰	۲۲۱/۷۰	۳۴۰/۶۰
	۰/۶	۲۱/۲۰	۵۸/۱۰	۱۱۱/۴۰	۱۸۴/۳۰	۲۸۷/۹۰
	۱/۵	۱۹/۷۰	۵۳/۰۰	۱۰۳/۵۰	۱۷۵/۲۵	۲۷۲/۷۰
	۳	۱۷/۱۷	۴۹/۵۰	۹۸/۰۰	۱۶۵/۶۵	۲۶۵/۱۵
	۴/۵	مجاز نیست	۴۴/۷۰	۹۲/۴۰	۱۵۷/۸۰	۲۵۲/۵۰

